

Wyposażenie dodatkowe

Ramka montażowa do wkładów filtracyjnych do kratki wentylacyjnych



Ramka montażowa do wkładów filtracyjnych, do szybkiego i łatwego montażu kratki wentylacyjnych z filtrem wstępnym

Ramka montażowa z kotwami do zamurowania w otworze ściennym umożliwia szybki, łatwy i precyzyjny montaż kratki wentylacyjnych

- Do stosowania z kratkami typu: AT, VAT, AH, SL, TR, TRS
- Ramka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
- Uformowane kotwy mocujące
- Mata filtracyjna przytrzymywana jest za pomocą drutów

Typ		Strona
EF – kratka wentylacyjna	Informacje ogólne	EF – 2
	Warianty wykonania	EF – 3
	Szczegóły montażu	EF – 4

Zastosowanie

Zastosowanie

- Do montażu kratki wentylacyjnych w ścianach i parapetach
- Łatwy montaż
- Ramka montażowa umożliwia szybki, łatwy i precyzyjny montaż kratki wentylacyjnych
- Do ochrony komponentów systemów wywiewnych bardzo zanieczyszczonego powietrza
- Filtr zgrubny, zgodnie z PN-EN ISO 16890, klasa Coarse-60%
- Do kratki wentylacyjnych bez wyposażenia dodatkowego i kratki wentylacyjnych z przepustnicą szczelinową (wyposażenie dodatkowe)

Opis

Cechy charakterystyczne

- Ramka montażowa zbudowana z odcinków kątownika
- Wyżłobienie do montażu kratki czołowej za pomocą sprężynek
- Druty wsporcze
- Wkład filtracyjny FMP-G4-C11

Materiały

- Ramki montażowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, z kotwami do mocowania
- Wkład filtracyjny z włókien chemicznych
- Ramka montażowa malowana zanurzeniowo RAL 9005, czarny

Normy i wytyczne

- Procedura przeprowadzania testów oraz wymagania dotyczące filtrów zgrubnych i dokładnych przedstawione są w europejskiej normie PN-EN ISO 16890 - Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.

Konserwacja

- Bezobsługowa, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
- Inspekcja i czyszczenie zgodnie z VDI 6022

Wyposażenie określane jest w kodach zamówieniowych kratki wentylacyjnych.

Ramka montażowa i ramka do wkładów filtracyjnych do kratki wentylacyjnej

Typ kratki wentylacyjnej	Ramka montażowa
	EF
	Szerokość ramki kratki wentylacyjnej mm
Montaż w ścianach, parapetach lub przewodach prostokątnych	
AT	27
VAT	27
AH	28
SL	28
TR	27
TRS	27

Montaż i uruchomienie

Przed zamurowaniem ramki montażowej


- Odgiąć kotwy mocujące

Po zamurowaniu ramki montażowej

- Umieścić kratkę wentylacyjną w ramce montażowej i zamocować
- EF-AS: Przed montażem kratki wentylacyjnej z przepustnicą szczelinową należy zdemontować podtrzymujące druty

Rysunki schematyczne przedstawiające sposoby montażu

Wymiary ramki montażowej z wkładem filtracyjnym (EF)

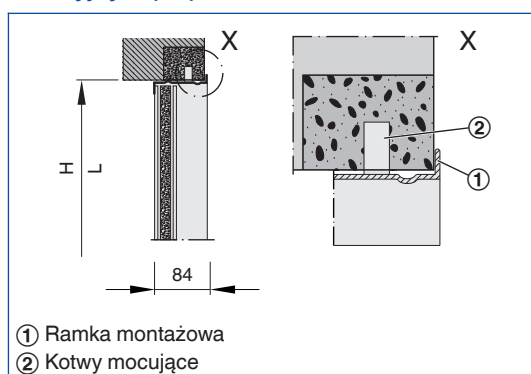

Kratka wentylacyjna z mocowaniem za pomocą sprężynek

